

マイ・バディ 2.0

取扱説明書

2025：第2版

この度は、弊社の住宅用下方放出型自動消火装置「マイ・バディ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

本製品は、火災が発生した際、感知部が自動的に火災を感知し、放出口から消火薬剤を均一に放射して消火します。

本製品を安全にご使用いただく為に、必ずこの取扱説明書をお読みください。


この取扱説明書をお読みになった後は大切に保管してください。

 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うか、消火性能に致命的な悪影響を及ぼす恐れの可能性が想定される事項が記されています。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか、または消火性能に機能障害、物的損害の発生が想定される事項が記されています。

1. 仕様

評 定 番 号	評 2023-008 号	
型 式 記 号	M B - 2.0	
種 別	住宅用下方放出型自動消火装置	
消 火 薬 剤	第三種浸潤剤等入り水 2.45kg (2L)	
貯蔵容器材質	SUS304 (JIS G 4305)	
適 応 火 災	一般火災	台所火災
公称防護面積	2 m ²	2 m ²
感 知 部	易融性合金型（低融点合金）	
感 知 温 度	72℃	
有効放射時間	約 5.5 秒	
使用温度範囲	-10℃～+40℃	
総 重 量	約 4.2 kg	
外 形 寸 法	H：168.6mm、W：304mm D：φ118mm	

外 観 図

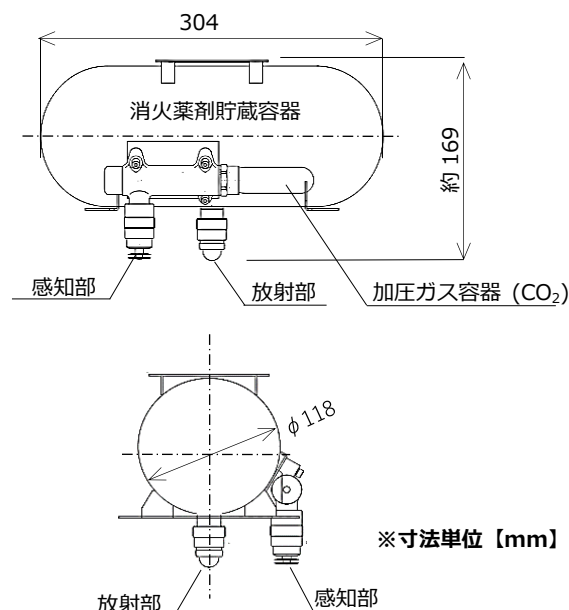

※「マイ・バディ」は、（一財）日本消防設備安全センターによる性能評定合格品の住宅用下方放出型自動消火装置です。

2. 運搬・保管



注 意

1. 運搬中は衝撃を与えない様に取り扱ってください。
感知部や放出口が破損し、消火薬剤が誤放出することがあります。
2. 本製品は温度変化の少ない常温の倉庫内に保管して下さい。
3. 運搬・保管は梱包材に明記している天地を逆にしないでください。
消火性能に影響を与える場合があります。



天地無用



常温保管

3. 設置方法

※取付高さは床面より 2.5m 以下となるよう設置してください。

※設置方法は別紙「取付施工説明書」をご参照ください。


4. メンテナンス




注 意

1. 日常点検時に「マイ・バディ」のネジ部等を緩めたり、分解したりしないでください。
2. 感知部の集熱板に破損、変形が無いことをご確認ください。
3. ノズルのつまりを防止する為、放射部のノズルキャップは絶対に取り外さないでください。

B-1 型

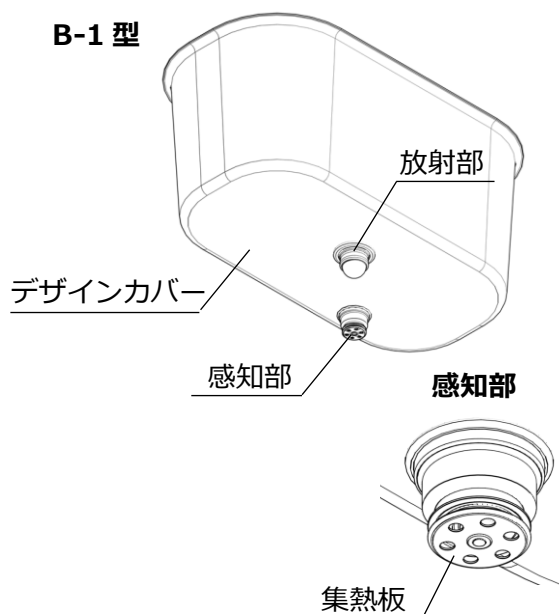

B-2、B-3 型

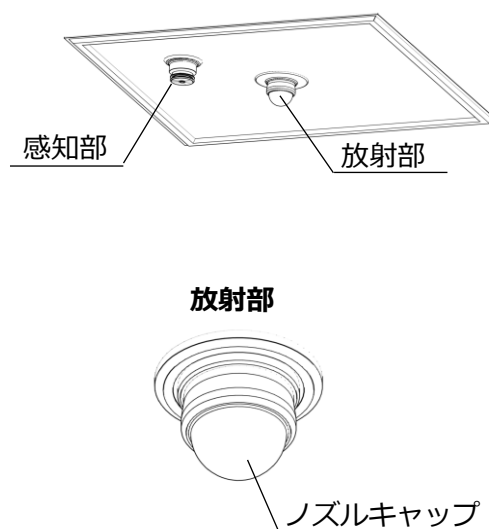


4. デザインカバー清掃の際は、有機溶剤（ガソリン、ベンジン、シンナー等）は使用しないでください。
清掃する際は中性洗剤を使用し、柔らかい布等で拭くようにして下さい。
5. 異常な状態が確認されたとき、整備、交換の際は、販売店、または当社にご連絡ください。

5. 作動後の処理



警 告

1. 消火薬剤が、目に入ったり、皮膚に付着したりした時には、すぐに水道水で良く洗い流してください。
充血や目の痛みなどの異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。
2. 消火後は、必ずガスの元栓を閉めて下さい。ガス漏れは大変危険です。
3. 消火薬剤（第三種浸潤剤等入り水）は故意に口に入れないでください。

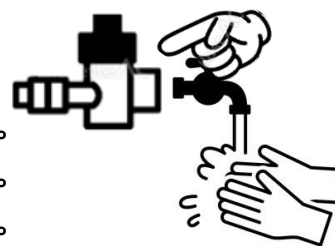

注 意

1. 消火薬剤がかかった器物はすぐに清掃してください。飛散した消火薬剤は中性ですが、そのまま放置すると器物を汚損し、金属類は腐食する可能性があります。
2. 一度放射したものは再利用できません。消火薬剤の詰め替えもできません。
※新しい「マイ・バディ」にお取替えください。その際は、必ず販売店、または弊社にご連絡・ご依頼ください。



6. 保証について

- 保証期間はご購入から10年間です。
- 保証書は大切に保管しておいてください。
- 本書や取付施工説明書などの注意事項に従った使用状態において、保証期間内に不具合が発生した場合は、無償で新しいものとお取替えいたしますがそれ以外の補償、賠償はご容赦願います。
- 詳細につきましては別記保証書、保証規定をご確認ください。

7. お問い合わせ

- ご質問やご不明なことがございましたら、販売店または弊社までお問い合わせください。

お問い合わせ先 〒111-0041 東京都台東区元浅草 1-6-13 元浅草MNビル

 **新三平建設株式会社**

消火装置推進室 TEL 0120-953-741

保 証 書

この度は弊社商品のご購入ありがとうございます。

お客様に長くご愛用いただくために、次のように商品を保証させていただきます。なお、保証期間内であっても、弊社保証規定により、有償修理となる場合がございます。

商 品 名	住宅用下方放出型自動消火装置 【マイ・バディ】MB-2.0
ご 購 入 年 月 日	
保 証 期 間	保証規定に定める通り
製 造 者	〒111-0041 東京都台東区元浅草1丁目6-13 元浅草MNビル 新三平建設株式会社 消火装置推進室
施 工 業 者	

保 証 規 定

- 1) 商品の保証期間は、ご購入日より10年間です。
- 2) 「取付施工説明書」に記載されている取付を行った場合において、万一異常が生じた場合は無償にて機器本体の修理又は交換を致します。

なお、修理または交換のいずれで対応するかは、当社にて判断します。

本保証書は機器本体の保証に関するものであり、消火効果を保証するものではありません。

■注意事項とお願い

次の場合は保証期間内でも保証の対象外となります。

- ① 本書「保証書」のご提示がされないとき。
- ② 本書「保証書」の施工業者様の記入がないもの。
- ③ 地震等の天災及び戦争、暴動その他の不可抗力によるもの。
- ④ 製品の改造や不当な修理に起因するもの。
- ⑤ 「取付施工説明書」記載されていない取付を行った場合。
- ⑥ 海岸付近、温泉地など地域における強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
- ⑦ ねずみ等の動物・昆虫の行為に起因する不具合。
- ⑧ 取扱説明書または機器本体表示等に記載された使用管理方法に違反した使用または管理がなされた場合。
- ⑨ 故意の破壊行為による場合。

■本書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■保証期間が過ぎますと取付状態の劣化や消火液の漏れなど不具合が起こる可能性がありますので、新しい製品と交換をしてください。

■ご不明な点やご質問等は、販売店までお問合せください。

 **新三平建設株式会社**